

Omvormer reset



Octave One

04 juni 2025

Om de omvormer te resetten moeten **de hoofdvoeding** en **de hulpvoeding** uitgeschakeld worden voor ten minste 10 minuten. Dit kan via de schakelaars **QF1** (hoofdvoeding) en **QF2** of **QF3 (hulpvoeding)**. Deze schakelaars bevinden zich in het rechtergedeelte van de batterijkast, onderaan, zoals aangeduid op onderstaande **Figuur 1.**



Figuur 1: Octave One

Vooraleer QF2 of QF3 uit te schakelen, is het belangrijk na te gaan welke van de twee schakelaars ingeschakeld staat. Bij terug inschakelen dient dan ook dezelfde schakelaar gebruikt te worden. Beide schakelaars kunnen niet gelijk ingeschakeld worden.

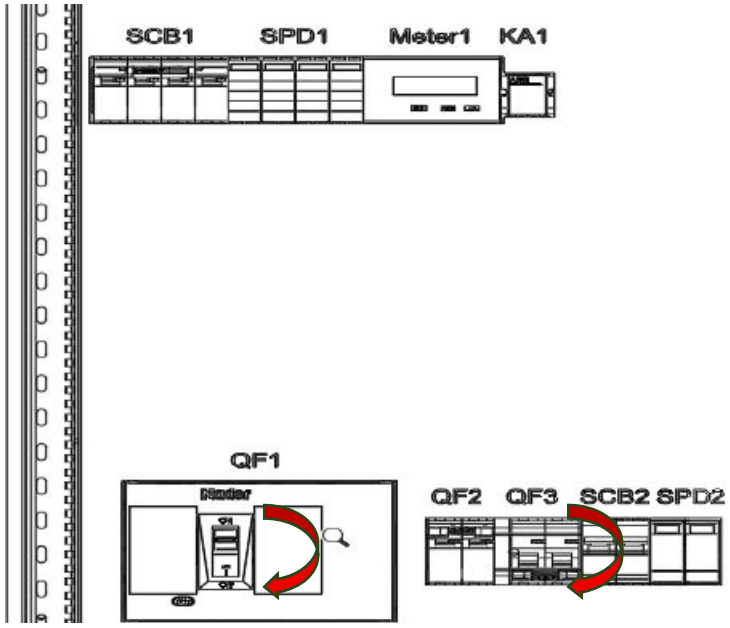

Figuur 2: Uitschakelen van QF1 en QF2 of QF3 voor 10 minuten

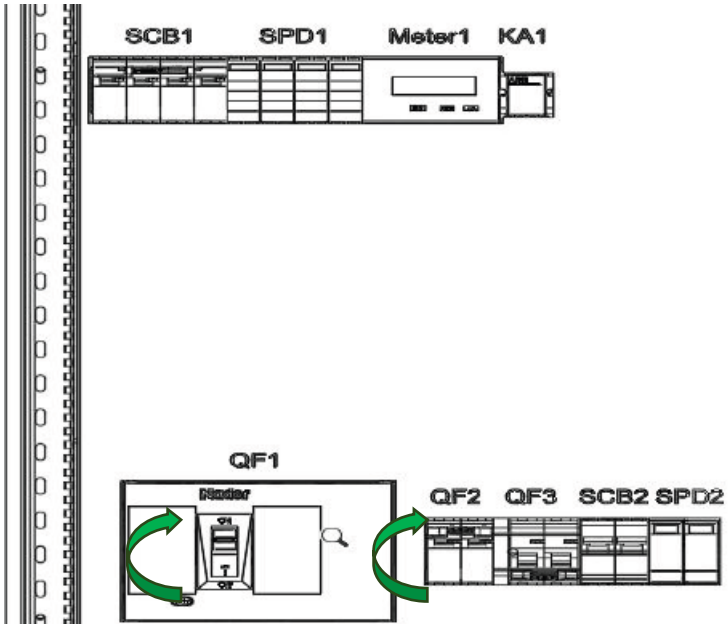

Figuur 3: Terug inschakelen van QF1 en QF2 of QF3 na 10 minuten